


2024年度 供給計画図
(福島支社)

本宮市

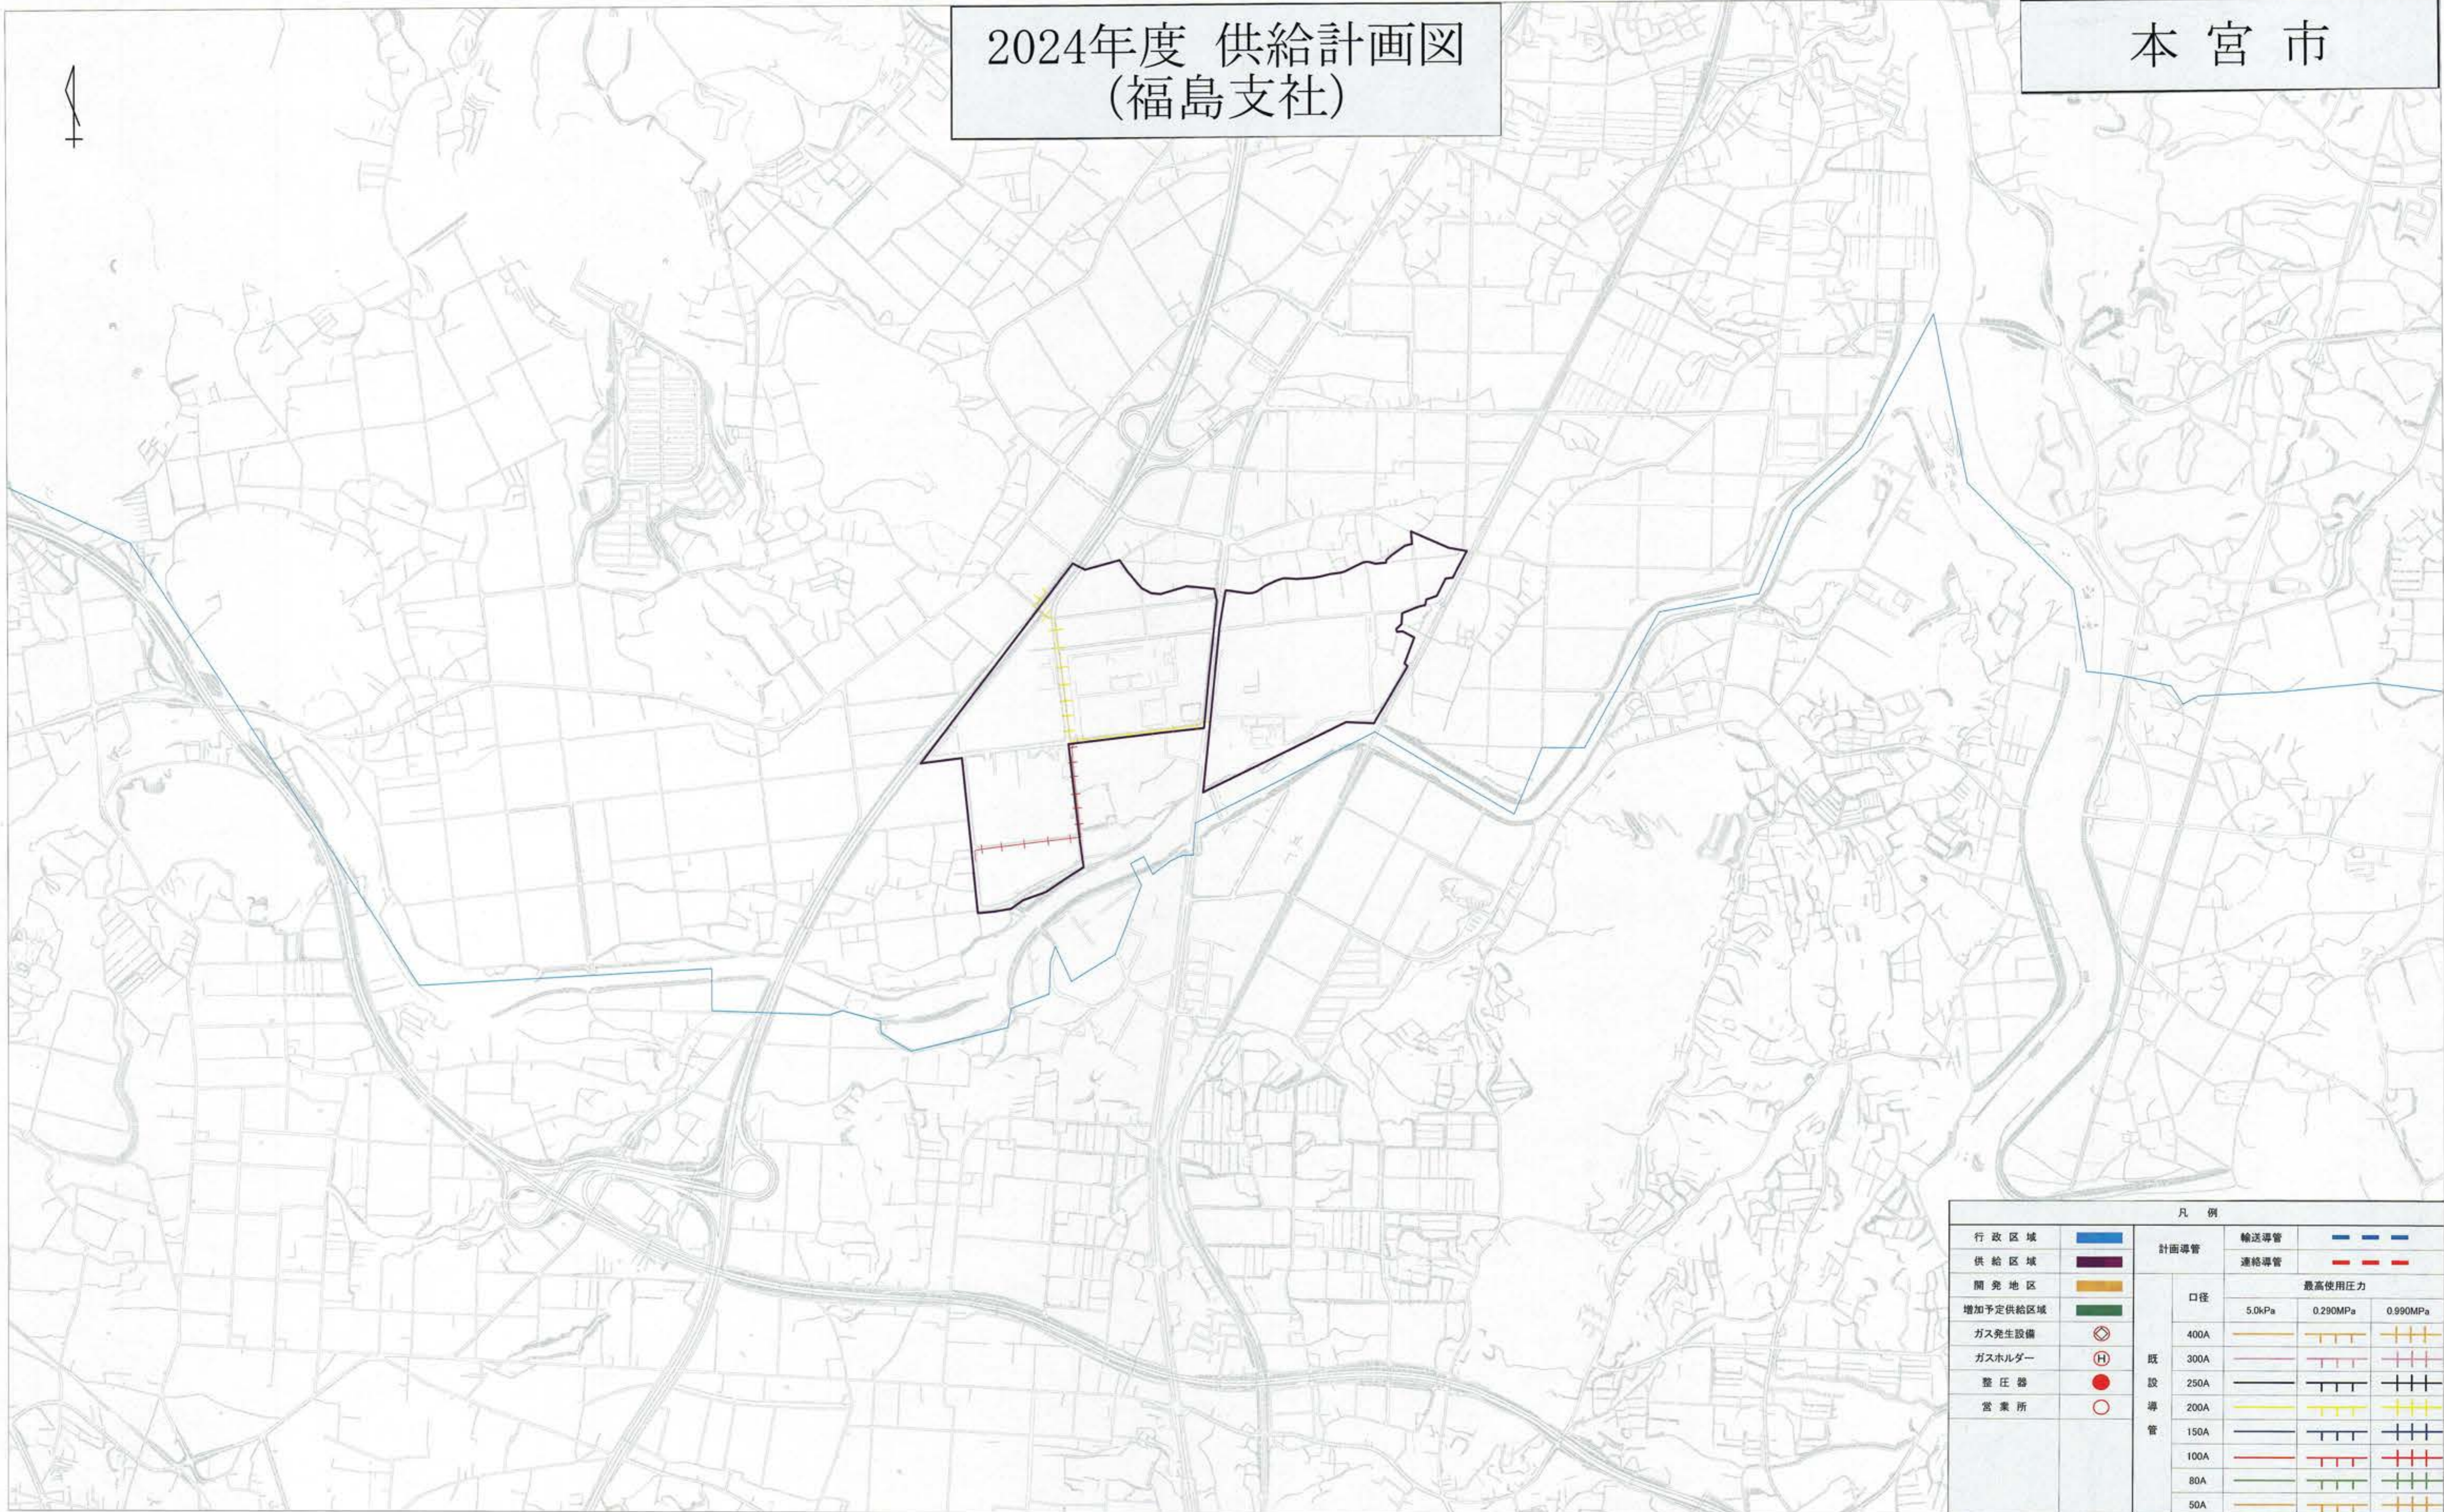

凡例						
行政区域		計画導管	輸送導管			
供給区域		連絡導管	連絡導管			
開発地区		口径	最高使用圧力			
増加予定供給区域			5.0kPa	0.290MPa	0.990MPa	
ガス発生設備		既設導管	400A			
ガスホルダー			300A			
整圧器			250A			
営業所			200A			
			150A			
			100A			
		80A				
		50A				

0 1000 m 1/10000